

Ref. D.P.V.y U. **S/Licitación Pública N°16/24:**
"Pavimentación y obras complementarias Calle
PEÑALOZA entre Av. Gorriti y calle Chaco"
SANTA FE – Dpto. LA CAPITAL

ACLARACIÓN POR CONSULTA N°1

Por la presente se comunica a las Empresas Oferentes lo siguiente:

- **Visita a Obra:** se ha coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la Subdirección de Construcciones de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, **una visita a obra para el día jueves 24 de octubre a las 10:00hs.**

El punto de encuentro desde donde se recorrerá el sector destinado a la ejecución de las obras **será la esquina conformada por las calles Peñaloza y Gorriti.**

- **Refugio de espera para transporte urbano:** se adjuntan plano y especificaciones técnicas para la ejecución de los refugios, desarrollados por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

- **Columnas de Iluminación:** la altura de las columnas de las farolas del ítem 3.13 será de 2,80 m tal como se indica en plano IE05.

Santa Fe, 17 de octubre de 2024.



REFUGIOS DE ESPERA PARA TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

ESTRUCTURA.

La estructura principal, columnas y ménsulas, será metálica conformada por caños estructurales 100x100x2 mm y 100x50x2 mm, teniendo las comunas en su parte inferior un injerto metálico de agarre a base de h°.

La estructura secundaria, será conformada por caños estructurales 50x50x2 mm. Todas las uniones de elementos metálicos deberán ser mediante soldadura, y deberá removerse toda rebamba producida por cortes y desbastarse filos.

CUBIERTA.

Será de chapa lisa negra n°18(1,25 mm) sobre estructura.

Todas las uniones de elementos metálicos deberán ser mediante soldadura, y deberá removerse toda rebamba producida por cortes y desbastarse filos.

CERRAMIENTO.

Será de chapa negra perforada R 30 20, (n°20 0,9mm, perforaciones circulares Ø3mm, entre centros 5mm, area libre 32%, o material de similares características con previa autorización por parte de la municipalidad.

Todas las uniones de elementos metálicos deberán ser mediante soldadura, y deberá removerse toda rebamba producida por cortes y desbastarse filos.

BANCO.

Asiento de listones de madera semidura cepillada 1"x4"x3 m abulonados a soporte metálico conformado por caño estructural cuadrado 50x50x2 mm, reforzado en sus laterales con caño estructural rectangular 50x100x2 mm.

PINTURA.

Se aplicará sobre todos los elementos metálicos esmalte sintético + convertidor antioxido color gris código RAL 7024 (gris grafito), comprendiendo la preparación de superficie y aplicación de 2 manos homogéneas.


Se aplicará sobre las piezas de madera impregnate, comprendiendo la preparación de superficie y aplicación de 2 manos homogéneas.



REFUGIO DE ESPERA PARA T.U.P.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

HOJA N°
01
05/2024



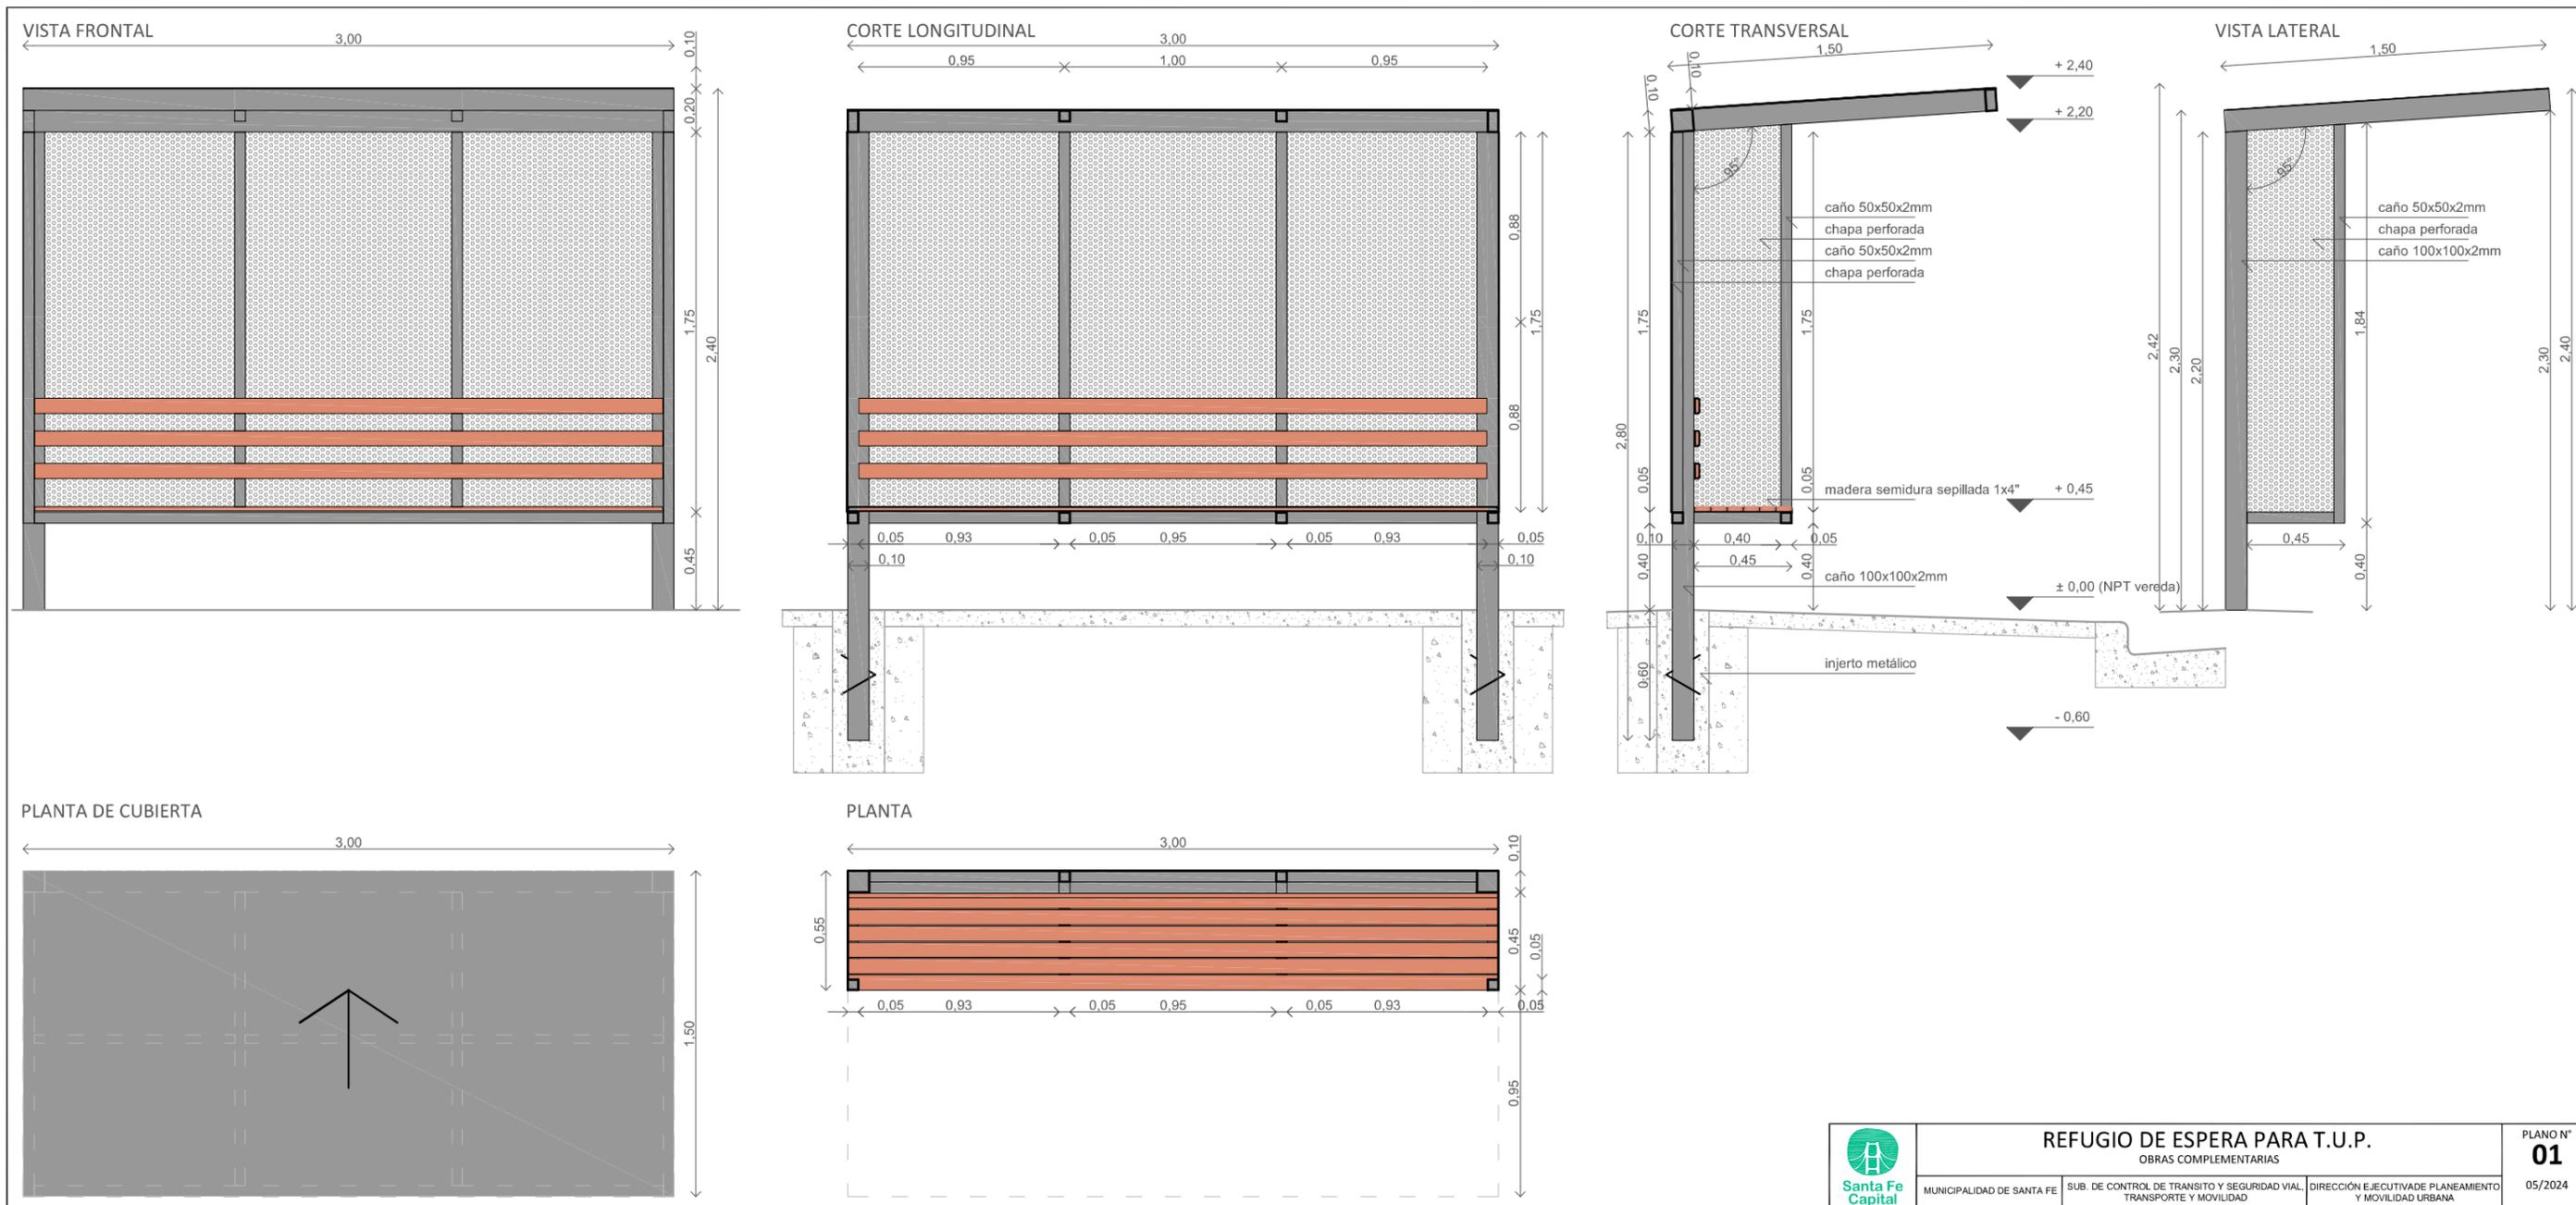

	REFUGIO DE ESPERA PARA T.U.P.			PLANO N° 01
	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	SUB. DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, TRANSPORTE Y MOVILIDAD	DIRECCIÓN EJECUTIVA PLANEAMIENTO Y MOVILIDAD URBANA		05/2024

